


Laurbjerg Kraftvarmeværk


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

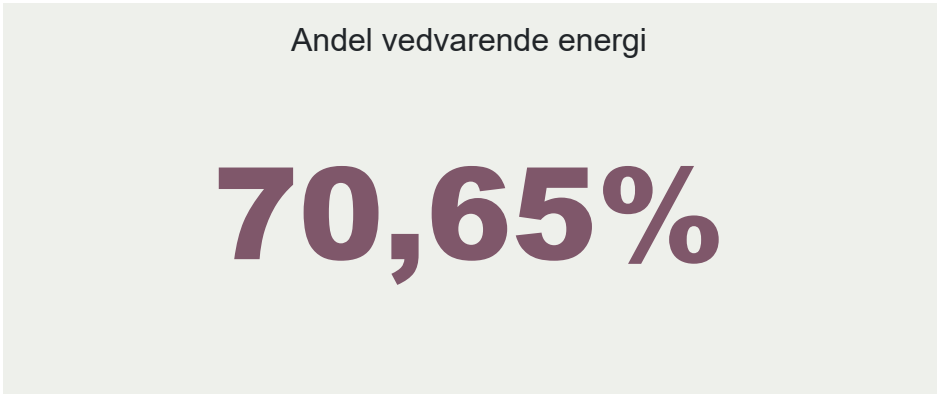

Rangering - CO₂ udledning

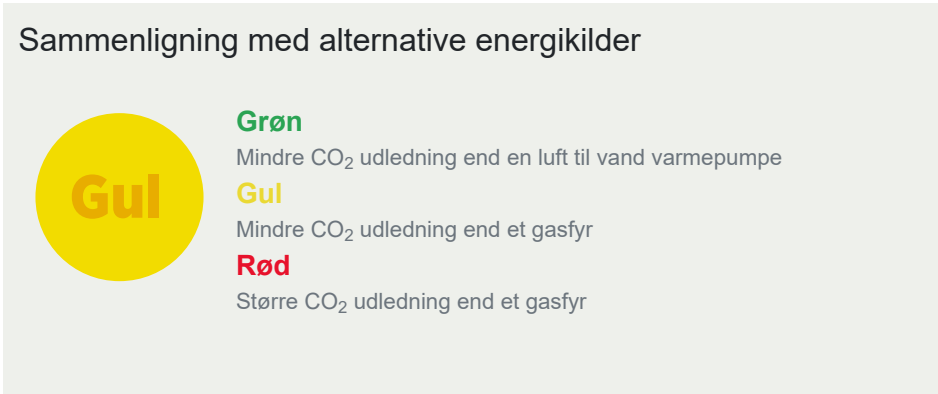

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

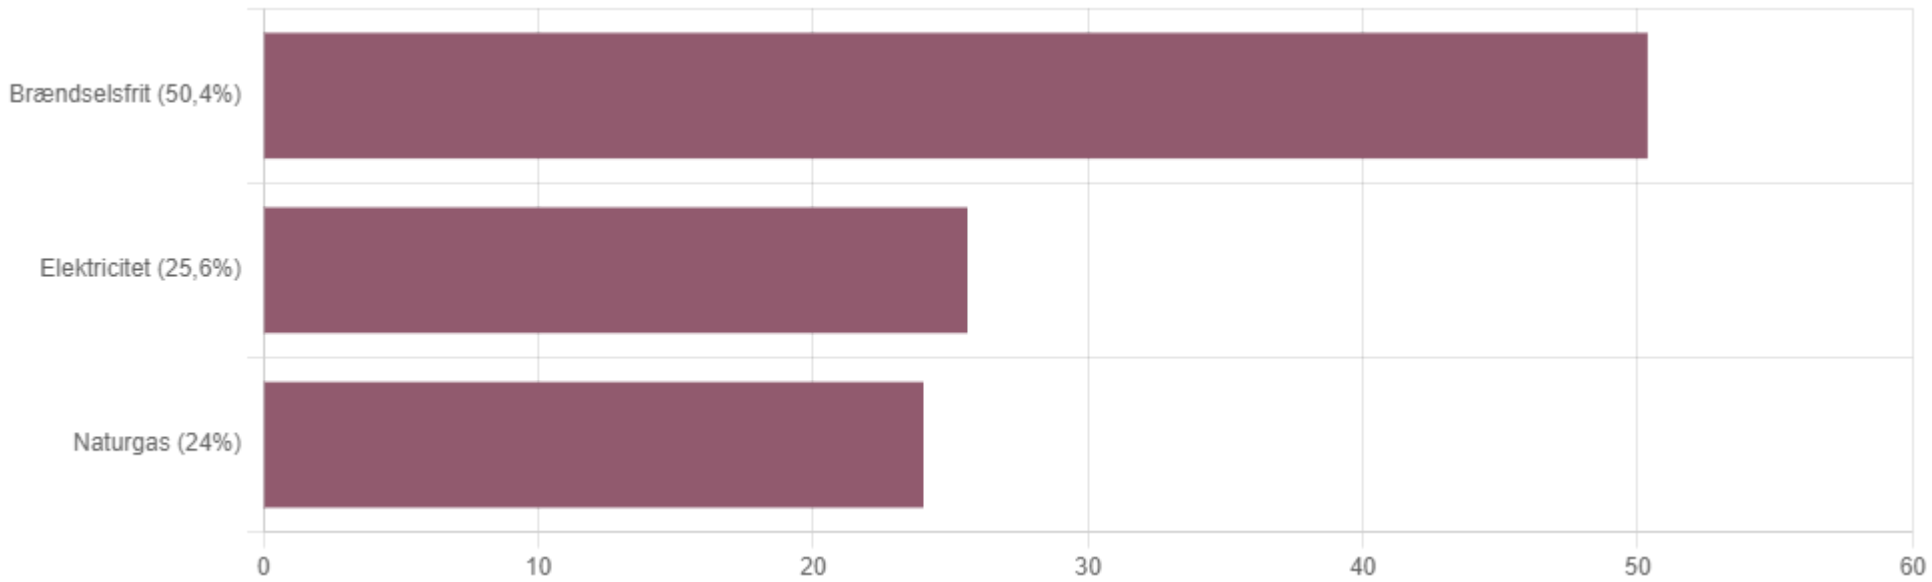

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	25,0	kg/GJ	90,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	75,9	g/GJ	273,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,4	g/GJ	1,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	27,2	kg/GJ	98,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,8	g/GJ	10,1	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	35,8	g/GJ	128,9	mg/kWh
CO (Kulilte)	19,3	g/GJ	69,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	14,9	g/GJ	53,6	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,0	g/GJ	3,6	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Laurbjerg Kraftvarmeværk
CVR: 16091308
Borgergade 6 | 8870 Langå
+45 86 46 20 44 | info@langaafjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.